


华启智能分布式监控系统方案

1.系统结构图

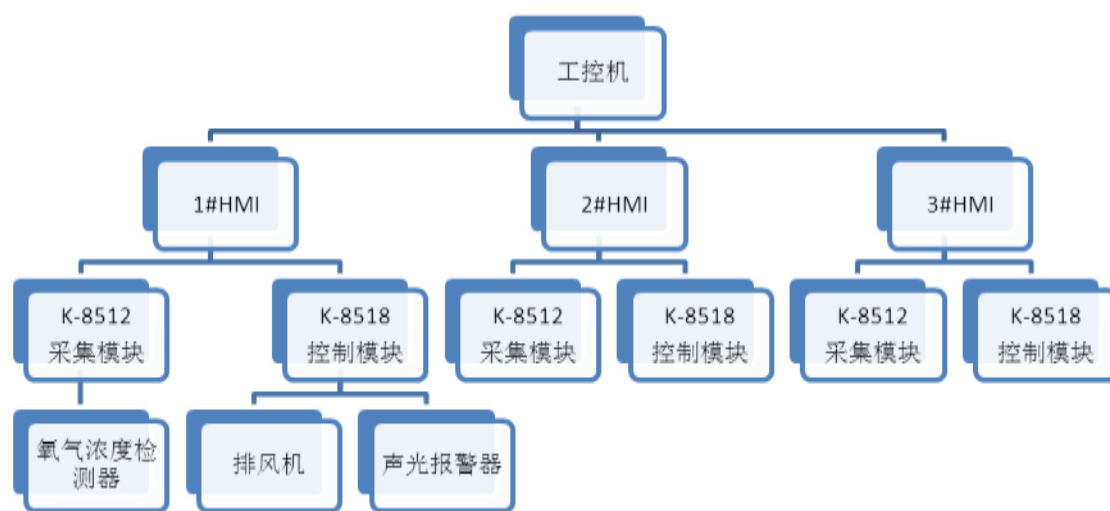

2.主要部件介绍

2.1 工控机，运行组态王程序，实现实时数据监视，数据记录，报警记录等功能。

2.2 触摸显示屏（HMI），实时采集氧气浓度检测数据，依据设定规则和数据控制排风机和报警器的运行。同时作为数据中转设备把运行数据通过以太网上传到工控机。

2.3 K-8512，采集氧气浓度检测器信号，把结果通过 485 总线传输给

北京华启智能科技有限公司

电话：010-57278672 传真：010-62657424

邮箱：tzmls2000@163.com, cankau@qq.com

网址：<http://www.cankau.cn/>

地址：北京市海淀区知春里 28 号开源写字楼 215 室

HMI。

2.4K-8518，控制模块，通过 485 总线接收 HMI 的指令控制排风机和报警器的。

3.系统报价

编号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	总价
1	组态王授权（128 点）		套	1		
2	工控机软件		套	1		
3	触摸屏软件(3 个版本)		套	1		
4	工控机(内存 2G, 硬盘 500G, 双核 2.6GHz) E5300		台	1		
5	正版 XP 操作系统		套	1		
6	10"触摸屏	MT8100i	台	3		
7	采集模块	K-8512	个	3		
8	控制模块	K-8518	个	3		
合计人民币金额 (大写):						

4.交货周期

项目程序开发周期：4~6 周。

刘彦亮
2013-6-21

北京华启智能科技有限公司
电话：010-57278672 传真：010-62657424
邮箱：tzmls2000@163.com, cankau@qq.com
网址：<http://www.cankau.cn/>
地址：北京市海淀区知春里 28 号开源写字楼 215 室